



192312050172

单位登记号:	511002001319
项目编号:	SCLKYHBKJYXGS092-0001

四川绿科源环保科技有限公司

检 测 报 告

绿科源检（2020）第 0064 号

项目名称： 国网四川省电力公司自贡供电公司
110kV 道生灝变电站噪声治理工程施工服务

委托单位： 四川恒远信友环境科技有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020年06月04日



检测报告说明

- 1、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无 CMA 章无效，报告无骑缝盖章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无编制、审核、批准签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、本检测结果仅反应被检场所当时的污染状况。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

单 位：四川绿科源环保科技有限公司

单位地址：四川省内江市内江经济技术开发区汉晨路 788 号 1 幢

邮政编码：641000

电话（传真）：0832-2181665

E-mail: 15058804722@163.com



1、检测基本情况

客户名称	四川恒远信友环境科技有限公司		
客户地址	四川省成都市高新区天府大道中段1388号1栋5层522室		
受检单位	国网四川省电力公司自贡供电公司		
项目地址	自贡市自流井区五星街		
客户联系人	李坤	联系电话	18381687179
采样日期	2020.06.09	分析日期	/

2、检测内容

2.1 检测因子

噪声：厂界环境噪声。

2.2 检测点位

详细检测点位及样品信息见表1及附图。

表1 噪声检测点位信息及频次

测点编号	测点位置	检测频次	检测天数
1#	西侧厂界围墙外1米处	昼夜各一次	1天
2#	南侧厂界围墙外1米处	昼夜各一次	1天
3#	南侧厂界围墙外1米处	昼夜各一次	1天
4#	南侧厂界围墙外1米处	昼夜各一次	1天
5#	东侧厂界围墙外1米处	昼夜各一次	1天
6#	北侧厂界围墙外1米处	昼夜各一次	1天

3、检测分析方法

检测项目的检测方法及方法来源等见表2。

表2 噪声检测方法、方法来源、使用仪器及方法检出限

项目	检测方法	方法来源	使用仪器	方法检出限
厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	AWA5688 声级器	/

4、评价标准

检测结果评价标准见表3。

表3 噪声检测结果评价标准

评价标准	标准来源	噪声排放限值 dB (A)	
		昼间	夜间
工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	55	45

5、检测结果及评价

检测结果及评价见表4。


表4 噪声检测结果及评价

检测点位	检测日期	检测时段	等效声级 Leq[dB(A)]				结果评价
			测量值	背景值	检测结果	标准限值	
1#西侧厂界围墙外1米处	2020.06.09	昼间	55.4	/	55	55	达标
		夜间	43.5	/	44	45	达标
2#南侧厂界围墙外1米处	2020.06.09	昼间	52.7	/	53	55	达标
		夜间	43.3	/	43	45	达标
3#南侧厂界围墙外1米处	2020.06.09	昼间	48.3	/	48	55	达标
		夜间	44.2	/	42	45	达标
4#南侧厂界围墙外1米处	2020.06.09	昼间	50.7	/	51	55	达标
		夜间	43.8	/	44	45	达标
5#东侧厂界围墙外1米处	2020.06.09	昼间	50.6	/	51	55	达标
		夜间	41.9	/	42	45	达标
6#北侧厂界围墙外1米处	2020.06.09	昼间	54.5	/	54	55	达标
		夜间	42.9	/	43	45	达标

注：1、测量结果达标，未测背景值；2、主要声源：机械运作。

评价结论：国网四川省电力公司自贡供电公司道生灝变电站所在地厂界环境噪声满足 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准限值要求。

附图

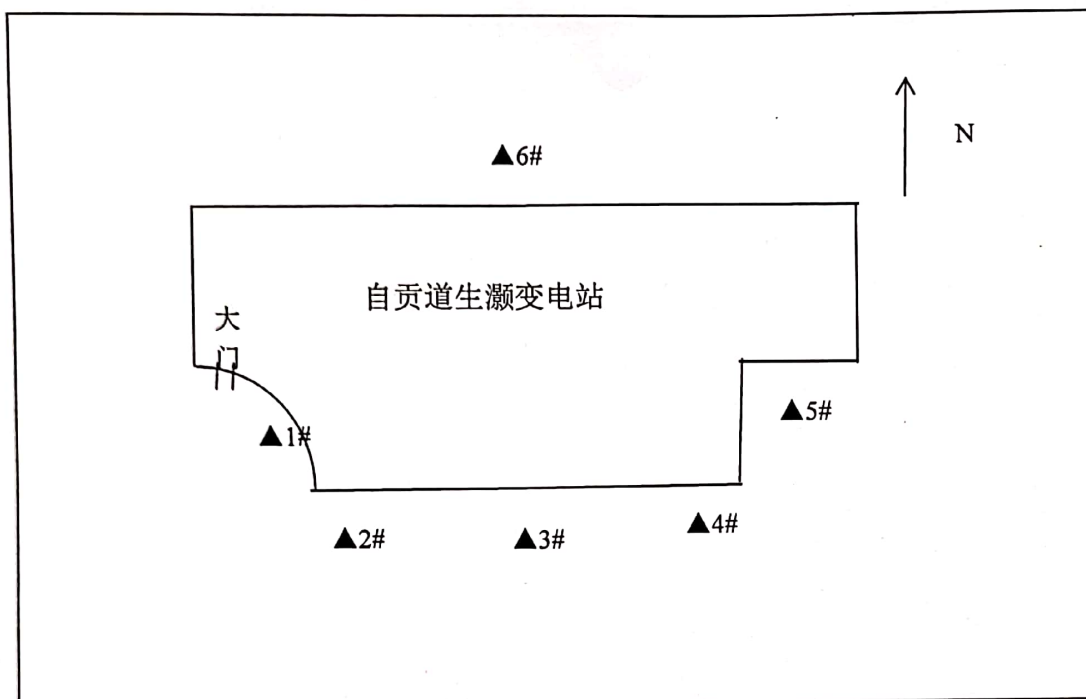

以下空白

报告编制: 张红; 审核: 黎江; 签发: 徐子梅;
日期: 2020.06.11; 日期: 2020.06.11; 日期: 2020.06.11;